




O întreținere calificată a instalațiilor de evacuare a fumului și căldurii reduce pericolul de accidentări și daune materiale

Sisteme de evacuare a fumului și a căldurii JET

- Instalațiile de evacuare a fumului și căldurii sunt instalații de siguranță
- Întreținerea instalațiilor de evacuare a fumului și căldurii conform DIN 18232 la intervale regulate corespunzător indicațiilor producătorului, cel puțin 1x pe an
- Și legiuitorul stabilește întreținerea instalațiilor de evacuare a fumului și căldurii pentru a proteja viața și bunurile materiale, de ex. MBO, LBO, DIN 18232, VdS CEA 4020



Întreținerea realizată de către JET

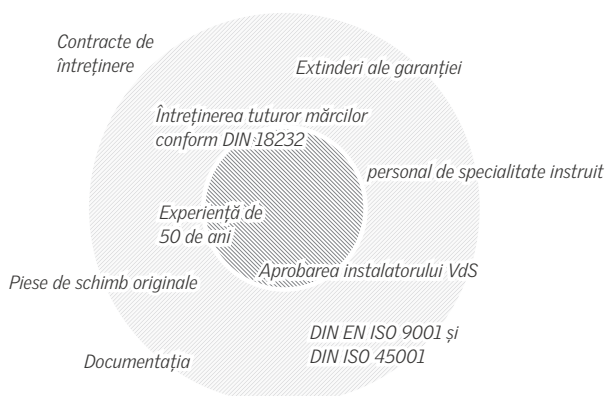

1.4.1

Concept de siguranță pentru cupole luminoase JET

1.4.4

AK JET revizuit pentru puncte individuale de prindere pe terase plate

1.4.5

JET LK-DDS

1.4.6

JET LK-DDN

6.1.1-6.5.1

Instalație de evacuare a fumului și căldurii/ventilație

7.1.1-7.1.4


Tehnologie 24V/48V

8.3.1


SET JET SAFETY

Privire de ansamblu asupra avantajelor dumneavoastră

- Întreținerea tuturor instalațiilor pneumatice, electrice și pirotehnice de evacuare a fumului și căldurii
- Serviciul Clienți al întreprinderii: peste 50 de tehnicieni de sistem proprii, instruiți în mod regulat în instalațiile de evacuare a fumului și căldurii
- management cuprinzător de calitate și protecție a muncii (certificat conform DIN EN ISO 9001 și DIN ISO 45001)
- Acreditare VdS pentru instalații de evacuare a fumului și căldurii
- timp scurt de reacție la avarii
- comunicare directă prin filialele regionale
- reducerea riscurilor și menținerea valorii prin lucrări regulate de întreținere
- piese de schimb și materiale de consum originale, din toate mărcile, pentru toate tipurile de instalații de evacuare a fumului și căldurii
- preturi atractive ale pieselor de schimb pentru clienții de întreținere

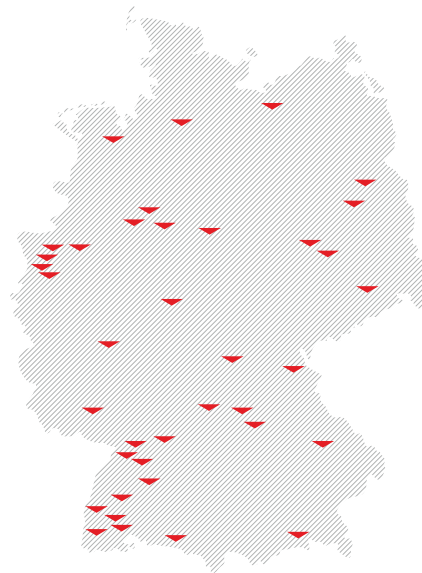

Întotdeauna aici pentru dumneavoastră!

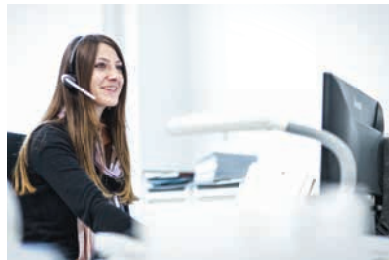

VELUX®

Commercial

veluxcommercial.ro

VdS

•ISO 9001 •ISO 45001
•installer SHEVS
•approved products